



Vattenförbrukning 2019

2019	Avläsning	Förbrukning m3	Vattennivå i brunn mätt i cm	Övrigt	Utlägg	Anmärkning
15 feb	0	0		Bytt aktivt kol i filtret. Vattenmätare trasig, bytt till en större mätare		
18 april	0	0	380	Vattenpåställning. Läckage i t-koppling vid tomt 53. Lagat.		
19 april	23	23	380			
20 apr	33	10	380	Bytt ventil tomt 79, 80, 27.		
22 apr	50	17	380			
26 apr	92	42	370			
28 apr	106	14	370			
12 maj	168	62	370	Vattenprov inlämnat		
20 maj	213	45	370	Analysrapport inkommit. Vattnet tjänligt med anmärkning.		
26 maj	247	34	370			
9 juni	376	129	375			
16 juni	449	73	360			
23 juni	571	122	358			
30 juni	679	108	360			
7 juli	748	69	354			
14 juli	836	88	355			
21 juli	936	100	350			Hög förbrukning
28 juli	1056	120	365			
4 augusti	1175	119	360	1/8 bytt tryckströmbrytare för pump 2. Omkoppling av tryckströmbrytare, nu används bara 1 istället för 3.	450. 8 timmars arbete	Hög förbrukning
11 aug	1222	47	360			
18 aug	1268	46	360			
25 aug	1306	38	360			
1 sep	1357	51	360			
8 sep	1384	27	360			
15 sep	1404	20	360			
10 okt	1473	69	375			
13 okt	1484	11	375	Vattenavstängning, hyrt kompressor		Vi var 12 personer
6 okt						
13 okt						
		1484				

Förbrukning per vecka i m3

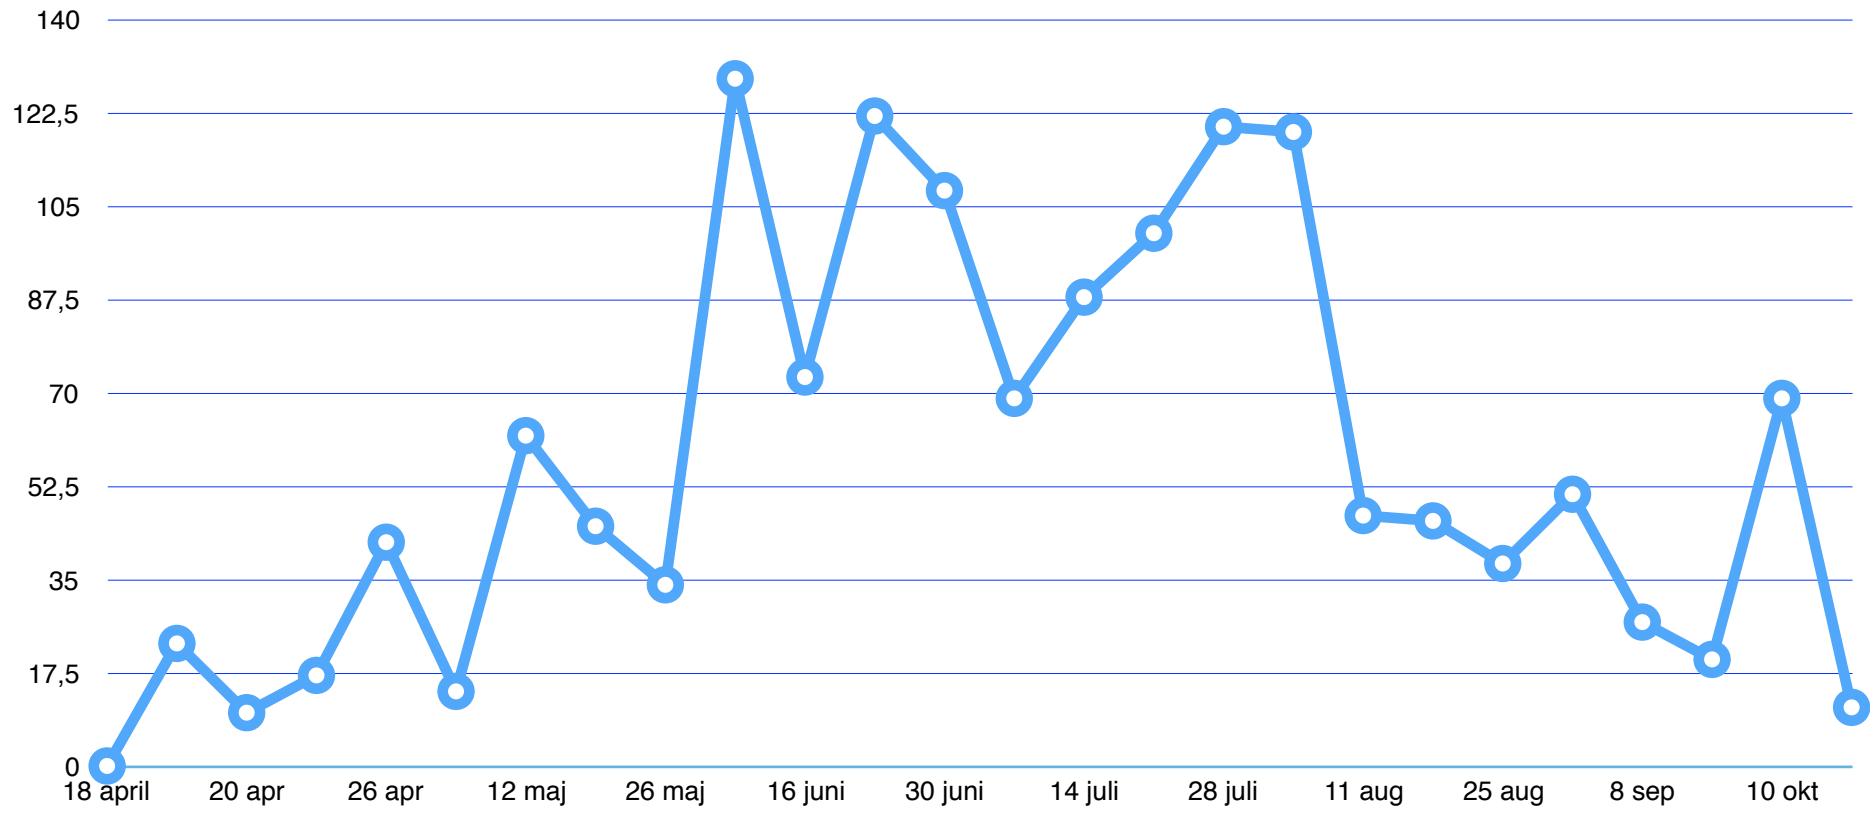

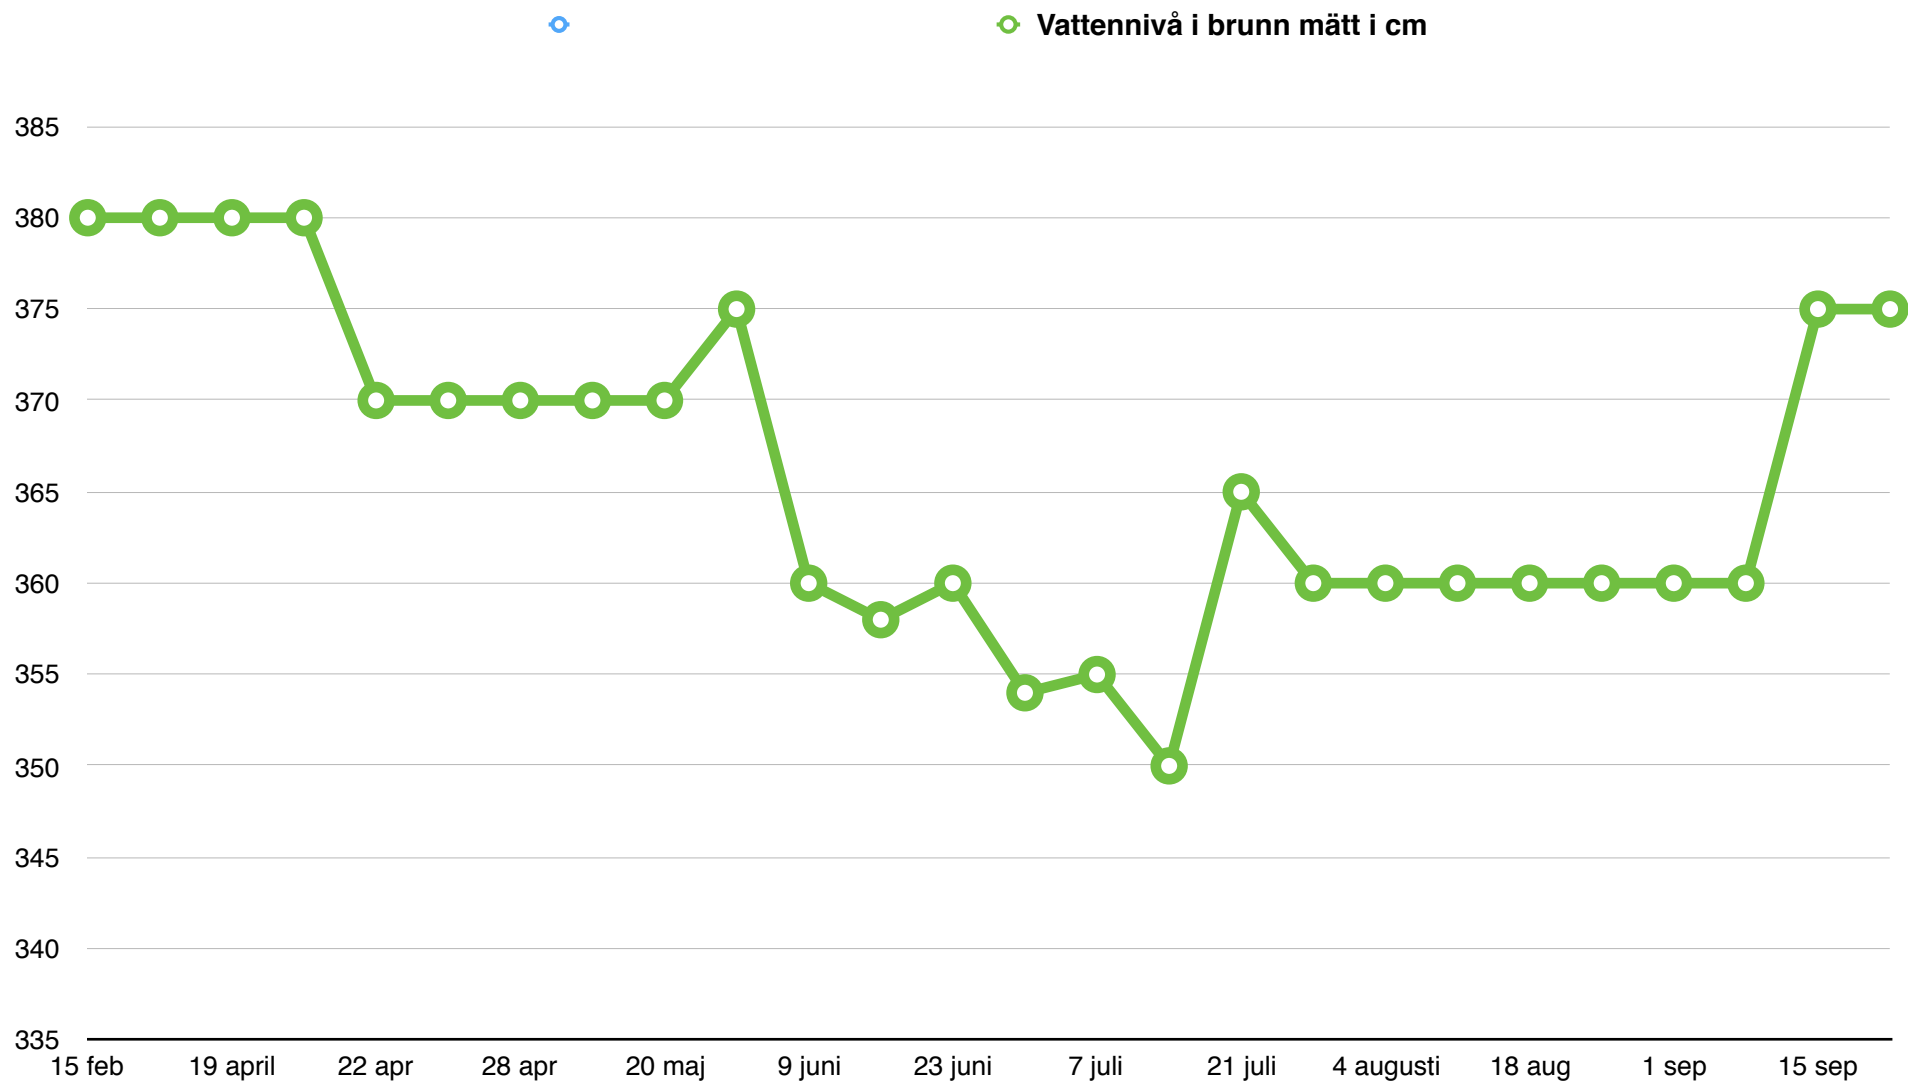

Kubikmeter



◊ Ackumulerad förbrukning

